

Smoke Alarm


Art.no. 36-1980 Model PS-1201

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Location of smoke alarms

- Fit smoke alarms on each floor level in your home. Good places to fit alarms are where you can hear them throughout your home. For example: -Top of the staircase - Stair landings - Between living and sleeping areas etc.
- For additional protection, fit a smoke alarm in each room – except in kitchen/cooking area, bathrooms or garage – where smoke or steam can set them off accidentally.
- Always make sure that the sound of the smoke alarms could be heard in the bedrooms.
- More smoke alarms could give earlier warning, and increase the chance of safe escape and rescue from a fire accident.

SINGLE STOREY HOME WITH TWO SLEEPING AREAS

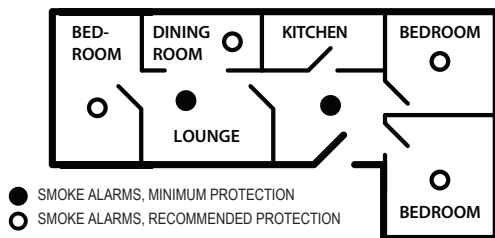


MULTIPLE STOREY HOMES WITH TWO SLEEPING AREAS

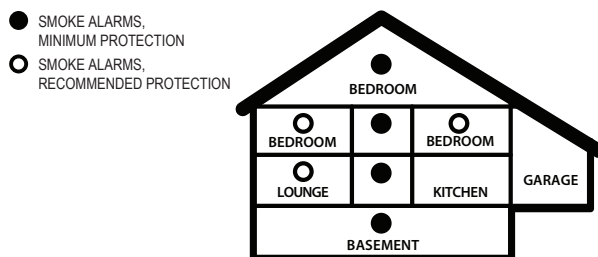

For further information about home safety, please visit:
<https://www.gov.uk/firekills> or contact your local Fire and Rescue Service for a free home safety check.

Do **not** fit smoke alarms in the following locations:


- Near the angle between the ceiling and walls where the air stands still and form a "dead air space" that prevents smoke from reaching the smoke alarm.

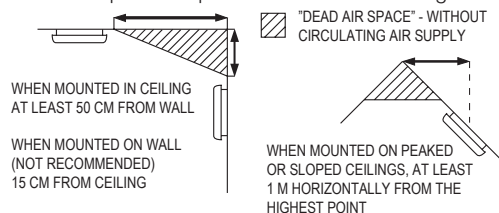

- In kitchen, garage, or bathrooms or other high humidity areas, where combustion particles or moisture can cause nuisance alarms.
- Do not locate near fresh air vents, fans or extractors. Draughts can blow smoke away from the alarm.
- In areas where excessive dust or dirt could contaminate the sensing chamber, making it over sensitive or impairing smoke entry.
- In areas where the ambient temperature is not controlled, and may drift below 5°C or above 40°C. High humidity could cause nuisance alarms.
- Within 1,5 meter (60") of a fluorescent or halogen light fitting, or LED-lamps, which emits electrical 'noise' that can prevent correct smoke alarm operation.
- In insect infested areas. Insects can clog smoke openings and or cause nuisance alarms.
- Do not paint the smoke alarm.

Installation

- Remove the mounting plate by turning it slightly anti-clockwise.
- Insert battery and attach the battery connectors properly.
- Press and hold the test button for a few seconds until the alarm sound.
- The red LED below the test button should now flash once every minute.
- Fit the mounting plate to the ceiling using the screws provided. Then attach the smoke alarm tightly to the mounting plate.

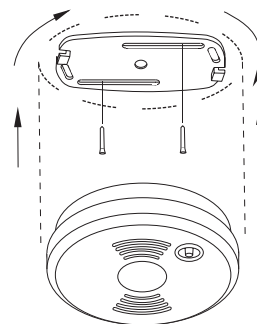


Alarm signal & LED indication

	Battery OK	Alarm condition	Replace battery
LED indication	One flash every minute.	Flashes repeatedly.	One flash every minute.
Alarm signal	No alarm signal.	Continuous alarm signal.	One short chirp every minute.

Test and care

- Test the smoke alarms at least once every month, and preferably once per week, e.g. when you house clean.
- Always test the smoke alarms after returning from holidays or after being away for a prolonged period. The test button accurately tests the smoke alarm's sensing circuit, there is no need to test your alarm with smoke.
- The smoke alarm sounds as long as the test button is pressed down or as long as there is smoke in it.
- Make sure the battery is correctly connected. Replace battery if the smoke alarm does not sound.
- Below the test button is a red LED flashing every minute. It shows that the smoke alarm is working.
- Vacuum the smoke alarms every six months and wipe them with a damp cloth.

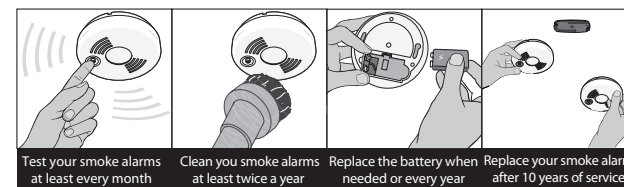

Battery replacement

A battery lasts for about one year or longer, depending on battery type. About one month before the battery is completely discharged, the smoke alarm will start to emit short signals "chirp", about every minute. This is the battery replacement signal! Battery: 9 V standard 6LR61 (e.g. GP Powercell 1604P) or alkaline battery, (e.g. clas ohlson, Duracell, Energizer High Tech, Varta High Energy) or lithium (e.g. Varta U9VL or Ultralife U9VL-J-P). Always test smoke alarm after replacing the battery!

Warranty

clas ohlson UK Ltd. Guarantees to you, as a purchaser, that the enclosed smoke alarm will be free from defects in material, workmanship, or design under normal use and service for a period of 5 years. This guarantee is not assignable. Our liability to you, under this guarantee is limited to repairing or replacing any part which we find to be defective in material, workmanship or design, free of charge to the customer, upon sending (postage paid) or supplying the alarm with proof of purchase to any of our branches. The terms of this guarantee will not apply if the alarm has been modified, dismantled, contaminated, damaged neglected or otherwise abused, or if this manual have not been followed. The liability of clas ohlson UK Ltd. arising from the sale of this alarm or under the terms of this guarantee shall not in any case exceed the cost of replacement of the alarm. In no case, shall clas ohlson UK Ltd. be liable for consequential loss or damage resulting from the failure of the alarm, or the breach of this or any other guarantee, expressed or implied or for damage caused by failure to abide by the instructions supplied. This guarantee does not affect your statutory rights.



Brandvarnare


Art.nr 36-1980 Modell PS-1201

Läs igenom hela bruksanvisningen innan användning och spara den för framtida bruk. Vi reserverar oss för eventuella fel i text eller bilder och för att göra nödvändiga tekniska ändringar i detta dokument. Om du skulle ha några frågor om tekniska problem, kontakta vår kundtjänst.


Placering av brandvarnare

- Ha alltid minst en brandvarnare per våningsplan; monterade i hallen samt i eller i anslutning till varje sovrums.
- För bästa skydd, montera en brandvarnare i taket (minst 50 cm från väggen) i varje rum förutom i kök och bad/tvåtrum. Placera brandvarnare nära köket, där är det vanligt att bränder börjar.
- Se till att ljudet från brandvarnarna hörs tillräckligt bra från exempelvis sovplatsen.
- Ju tidigare din familj får en varning desto större är möjligheten att hinna rädda både familjemedlemmar och egendom.

ENPLANSHUS MED TVÅ SOVAVDELNINGAR

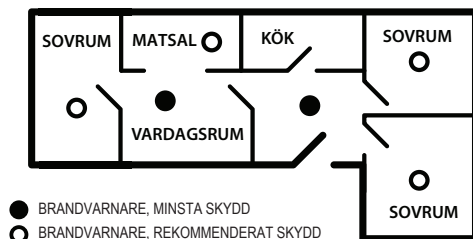


FLERVÅNINGSHUS MED FLERA SOVAVDELNINGAR

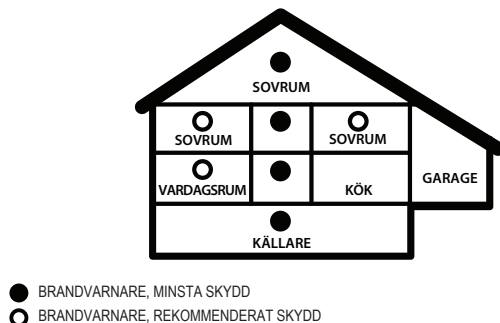

Placera inte brandvarnare på följande platser:


- I vinkeln mellan tak och vägg står luften still och bildar en så kallad "död zon" med stillastående luft som hindrar röken från att nå brandvarnaren. Placera därför brandvarnaren minst 50 cm från väggen.

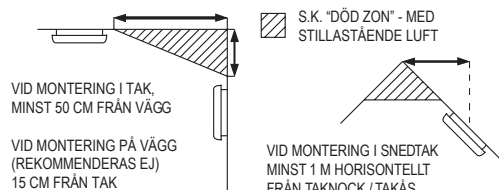

- I kök, tvätt- eller badrum. Rök och os från matlagning och bakning samt vattenånga kan utlösa oönskade larm.
- Nära fläktar, samt från- eller friskluftsventiler eftersom dessa kan hindra röken från att nå brandvarnaren.
- Närmare än 1,5 m från lysrör, halogentrafo eller någon trådlös utrustning. Detta för att undvika elektriska störningar och oönskade larm. Även vissa LED- eller lågenergilampor och el-ledningar kan förorsaka störningar.
- Placera inte någon brandvarnare i ett garage. Bilens avgaser kan utlösa larm.
- Ej heller i sådana utrymmen där temperaturen kan sjunka under +5°C eller överstiga +40°C. Fukt kan utlösa oönskade larm.
- Brandvarnaren får inte målas.

Montering

1. Frigör bottenplattan Genom att vrida den en aning motsols.
2. Sätt i ett batteri och fäst batterikontakten.
3. Tryck på testknappen och håll nere ett par sekunder för att prova larmljudet.
4. Kolla därefter, att den röda ljusdioden under testknappen blinkar varje minut.
5. Fäst bottenplattan i taket med medföljande skruvar. Vrid sedan fast brandvarnaren i bottenplattan.

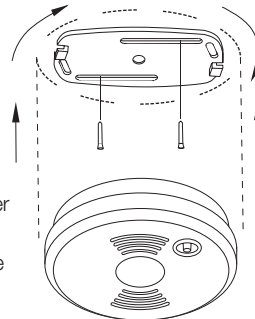


Översikt signalfunktioner

	Fullt batteri	Vid larm	Byte av batteri
Kontroll-lampa	Blinkar varje minut.	Blinkar kontinuerligt.	Blinkar varje minut.
Larm-signal	Ingen signal.	Ihållande larmsignal.	Kort pip varje minut.

Test och skötsel

1. Testa dina brandvarnare, genom att trycka på testknappen, minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro. Brandvarnaren larmar så länge som testknappen är intryckt (eller att det finns rök i den).
2. Se till att batteriet är rätt anslutet. Byt batteri eller brandvarnare om den inte larmar.
3. Under testknappen finns det en röd ljusdiod, som blinkar varje minut. Den visar att brandvarnaren fungerar.
4. Gör rent dina brandvarnare minst två gånger per år eller om de larmar utan anledning.
5. Dammsug brandvarnaren med en mjuk borste, samt torka av varnaren utvändigt med en mycket lätt fuktad trasa.
6. Om brandvarnaren ger oönskade larm kan det vara dags att göra ren den, byta batteri eller byta hela varnaren..
7. Byt ut brandvarnaren efter 10 år.

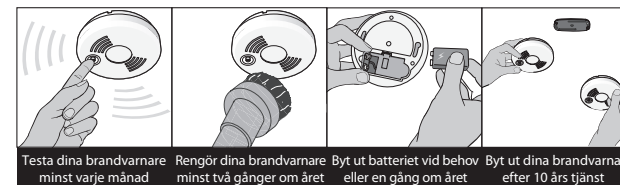

Byte av batteri

Batteriet varar i ca 1 år, eller längre beroende av batterityp. Ungefär en månad innan batteriet är helt slut, ger brandvarnaren ifrån sig korta signaler med ca en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta batteri.

Batteri: 1 st 9V standard 6LR61 (ex GP Powercell 1604P), alkaliskt (ex. Clas Ohlson, Duracell, Energizer HighTech, Varta High Energy) eller litium (ex. Varta U9VL eller Ultralife U9VL-J-P).

Testa alltid brandvarnaren efter batteribyte!

Garanti

Brandvarnaren har 5 års garanti beräknat från leveransdagen. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel och begränsas till att den kan bytas till en ny eller att den repareras. Garantin gäller inte batteriet, och bara om man har följt bruksanvisningen. Returnera en defekt brandvarnare tillbaka till säljaren (se nedan) med fel-anmälan och batteri.



Vi deltar i Aktiv mot Brand:




Läs mer om brandskydd på www.DinSakerhet.se/Brand

Røykvarsler

Art.nr. 32-1988, 32-3381, 32-3382,
32-3383

Plassering av røykvarslere

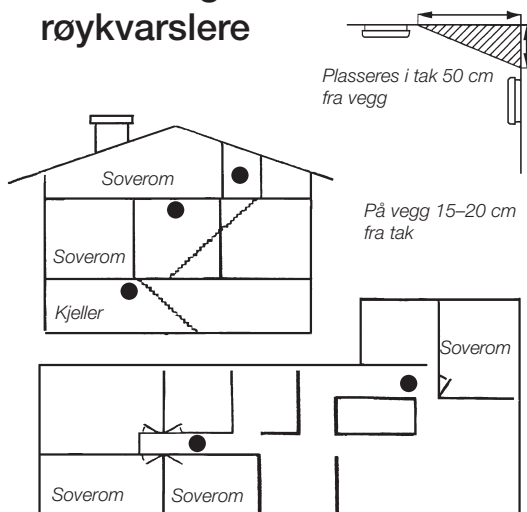


- Røykvarsleren skal plasseres i taket i nærheten av soverommene.
- Hvis soverommene er i forskjellige deler av boligen, skal en røykvarsler plasseres i forbindelse med hvert rom.
- I et hus med flere etasjer skal det være en røykvarsler i hver etasje.
- Påse at lyden fra røykvarsleren høres tilstrekkelig bra.
- Jo tidligere din familie blir varslet, dess større er muligheten for å redde både familiemedlemmer og eiendom.

Plasser ikke brannvarsleren på følgende steder:

- Plasser ikke røykvarsleren i et kjøkken der ventilasjonen er dårlig. Røyk og os fra matlaging og baking kan utløse brannalarm.
 - Plasser ikke røykvarsler i nærheten av vifter eller ventilasjonskanaler. Røyken kan søke seg til disse i stedet for røykvarsleren.
 - Plasser ikke øe i en garasje. Bilens avgasser kan utløse brannalarm.
 - Plasser ikke røykvarslere på fuktige steder, eller på steder som utsettes for store temperatursvingninger. røykvarsleren bør ikke plasseres på steder der temperaturen er under +5 °C eller over +40 °C.
1. Røykvarsleren må ikke males.

Montering

1. Ta ut bunnplaten ved å vri den en anelse mot urviseren.
2. Sett i et batteri og fest tilslutningsledninger.
3. Trykk på testknappen og hold den nede et par sekunder for å teste alarmen.
4. Kontroller deretter at den røde lysdioden blinker et par ganger i minuttet.
5. Fest bunnplaten i taket med medfølgende skruer. Vri deretter røykvarsleren fast i bunnplaten.

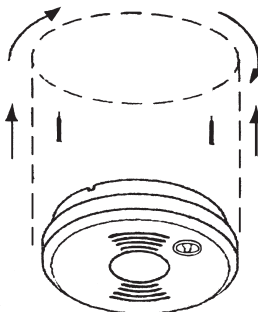

Sammenkoblingsfunksjon

Dra kabel (for eksempel oval ledning SKF 2 x 0,75 mm²) mellom de røykvarslerne som skal sammenkobles. Røykvarslerne skal parallellkobles.

Test og vedlikehold

1. Test røykvarsleren minst en gang i måneden, helst en gang i uken.
2. Test alltid røykvarsleren etter ferie eller lang tids fravær.
3. Man kan teste røykvarsleren enten med testknappen eller ved å blåse litt røyk mot røykvarsleren.
4. Røykvarsleren piper så lenge knappen er inntrykt, eller så lenge det er røyk i den.
5. Påse at batteriet er snudd riktig vei. Bytt batteri hvis ikke røykvarsleren piper.
6. Under finner du en rød lysdiode som blinker 1–2 ganger per minutt. Dette viser at røykvarsleren fungerer.
7. Rengjør røykvarslere overflate med en fuktet klut ved behov. Røykvarsleren kan også støvsuges forsiktig.

Å skru av alarmlyden (modell 32-3383)

Når man plasserer en røykvarsler f.eks. i et kjøkken, kan alarmen noen ganger utløses utilsiktet. Da kan man skru av alarmlyden i ca. ti minutter ved å trykke på testknappen. To signaler høres da røykvarsleren går tilbake til normal posisjon igjen.

Bytte av batteri

Batteriet varer i ca. 1 år. Ca. en måned før batteriet er helt tomt, gir røykvarsleren ifra seg korte signal med ca. et halvt minutt mellomrom. Da er det på tide å bytte batteri. Etter det fungerer røykvarsleren normalt igjen.

Batteri: 9 V standard eller alkalisk batteri. F.eks. Duracell MN 1604, Eveready nr. 522, 1222 eller 216, Gold Peak 1604 P.

Test alltid røykvarsleren etter batteribytte!

	Fullt batteri	Ved alarm	Bytte av batteri
Kontroll lampe	Blinker 1–2 ganger per minutt uavbrutt.	Blinker.	Alarmsignal + blinker 1 gang per minutt.
Alarm-signal	Avbrutt signal.	Alarm-signal.	Blinker + alarmsignal 1 gang per minutt.

Garanti

Røykvarsleren har 5 års garanti beregnet fra leveringsdagen. Garantien omfatter materiale- og produksjonsfeil og begrenses til at den kan byttes til en ny eller repareres. Garantien gjelder bare dersom man har fulgt bruksanvisningen. Returner en defekt røykvarsler til forhandleren eller importøren (se nedenfor) med batteriet.

Statens strålevern melding

(Gjelder ikke optisk brannvarsler Modell 32-3382).

Denne røykvarsleren inneholder en liten mengde radioaktivt materiale type Americium 241. Statens strålevern har undersøkt og godkjent sikkerheten av denne typen brannvarsler angående dens stråling. I følge nevnte undersøkelse kan normal bruk av brannvarsler ikke gi mennesker doser som kan skade deres helse.

Normal bruk

- Riktig valgt monteringsplass.
- Røykvarsleren brukes der man oppholder seg.
- Vedlikehold av røykvarsleren som, f. eks. bytte av batteri og rengjøring utføres i henhold til denne bruksanvisningen.
- Røykvarsleren skal ikke brukes av barn.

Kassasjon


I følge EE-forskriftene av 8/3-1998 skal alle elektriske og elektroniske produkter leveres inn til godkjente mottak for EE-avfall (Elektrisk og Elektronisk). Alle kommunale mottaker godkjente for EE-avfall.



Palovaroitin

Tuotenro 32-1988, 32-3381, 32-3382
32-3383

Palovaroittimen sijoitus

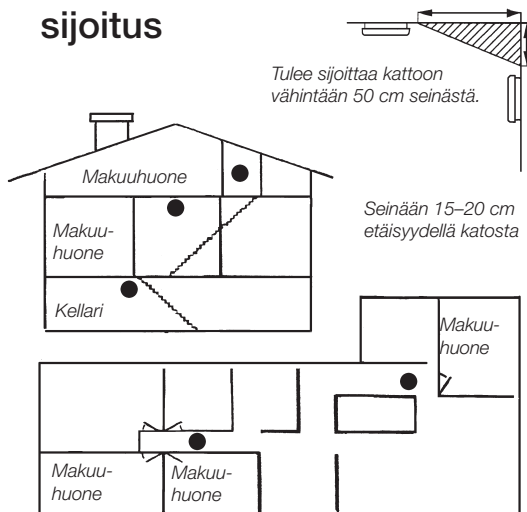

- Palovaroitin tulee sijoittaa kattoon makuuhuoneiden läheisyyteen.
- Jos makuuhuoneet sijaitsevat eri puolilla asuntoa, tulisi tehostetun paloturvallisuuden kannalta sijoittaa varoitin jokaiseen makuuhuoneeseen.
- Useampikerroksisessa talossa tulee palovaroitin olla jokaisessa kerroksessa.
- Tarkista, että palovaroittimen ääni kuuluu riittävän hyvin.
- Muista, että mitä aikaisemmin Sinä ja perheesi saatte varoituksen, sitä suurempi mahdollisuus on ihmishenkien ja omaisuuden pelastamiseen.


Vältä sijoittamista seuraaviin paikkoihin:

- Älä sijoita varoittinta keittiöön, jossa on huono ilmanvaihto. Ruuanlaitosta tai leipomisestä aiheutuva savu ja käry laukaisevat varoittimen.
- Älä sijoita varoittinta puhaltimien tai ilmastointikanavien läheisyyteen. Mahdollinen tulipalosta aiheutuva savu voi hakeutua niihin varoittimen asemesta.
- Älä sijoita varoittinta autotalliin. Auton pakokaasut voivat laukaista varoittimen.
- Älä sijoita varoittinta hyvin kosteisiin tiloihin – tai tiloihin jotka ovat alttiina suurille lämpötilan vaihteluille. Parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi varoittinta ei tulisi sijoittaa tiloihin, joiden lämpötila on alle +5 °C tai yli +40 °C.

Palovaroittinta ei saa maalata.

Asennus

1. Avaa kiinnityslevy kiertämällä sitä hieman vastapäivään.
2. Aseta paristo paikalleen ja kiinnitä liitosjohdot.
3. Paina testinappia ja pidä sitä alhaalla muutaman sekunnin ajan hälytysäänen tarkistamiseksi.
4. Tarkista tämän jälkeen, että punainen merkkivalo vilkkuu pari kertaa minuutissa.
5. Kiinnitä kiinnityslevy mukana olevilla ruuveilla kattoon. Kierrä sen jälkeen palovaroittina asennuslevyyn.

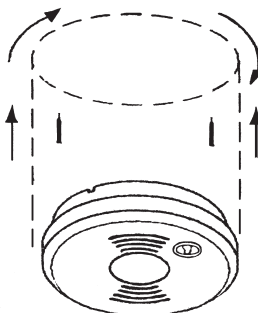

Rinnankytkentätoiminto

Yhdistä rinnankytkettävät palovaroittimet kaapelilla (esim. ovaali SKF 2 x 0,75 mm² johdin).

Testaus ja hoito

1. Kokeile palovaroittinta vähintään kerran kuukaudessa, mieluummin joka viikko, esim. siivouksen yhteydessä.
2. Kokeile varoittinta aina kesälomien tai pidemmän poissaolon jälkeen.
3. Palovaroittinta voi kokeilla joko testinapilla tai puhaltamalla savua kevyesti varoittimen suuntaan.
4. Varoitin hälyttää niin kauan kuin testinappi on sisäänpainettu tai savua on hälyttimessä.
5. Tarkista, että paristo on oikein asennettu, vaihda paristo jos laite ei hälytä.
6. Testinapin alla on punainen merkkivalo, joka vilkkuu 1–2 kertaa minuutissa. Se osoittaa että palovaroitin on kunnossa.
7. Tarvittaessa pyyhi palovaroittimen päällys kostealla pyyhkeellä. Pariston vaihdon yhteydessä imuroi kevyesti varoitin.

Vaimennusominaisuus (malli 32-3383)

Sijoitettaessa esim. keittiöön voi joskus aiheutua väärä hälytys, tällöin hälytys voidaan tilapäisesti, noin 10 minuutiksi, sulkea testinappia painamalla. Normaali toimintoon palattaessa kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä.

Pariston vaihto

Pariston kesto aika on n. 1 vuosi. Kuukautta ennen paristo antaa lyhyitä äänimerkkejä n. puolen minuutin välein. Silloin on aika vaihtaa paristoa. Varoitin toimii normaalisti tämän kuukauden.

Pariston tulee olla 9-voltin standardi- tai alkaliparisto esim. Duracell MN 1604, Eveready n:o 522, 1222 tai 216, Gold Peak 1604 P.

Kokeile aina palovaroittinta pariston vaihdon jälkeen.

	Paristo kunnossa	Hälyttäessä	Pariston vaihto
Merkkivalo	Vilkkuu 1–2 kertaa minuutissa.	Vilkkuu tauotta.	Äänimerkki +vilkkuu 1 kert./min.
Äänimerkki	Vaimennettu signaali.	Hälytysääni	Vilkkuu + äänimerkki kerran minuutissa.

Takuu

- Palovaroittimelle myönnetään toimituspäivämäärästä laskien 5 vuoden takuu. Takuu koskee aine- ja valmistusvirheitä ja vastuu rajoittuu viallisten palovaroittimien vaihtoon tai korjaukseen. Takuu on voimassa vain edellyttäen että huoltoohjeita on noudatettu.
- Viallinen palovaroitin palautetaan myyjälle tai maahantuojalle (osoite sivun alareunassa) vikailmoituksineen ja paristoineen.

Säteilyturvakeskuksen tiedote

Ei koske optista palovaroittinta, malli 32-3382.

Tämä palovaroitin sisältää vähäisen määrän radioaktiivista ainetta, americium-241:ä. Tämän palovaroittintyyppin turvallisuuden säteilyn osalta on tutkinut ja hyväksynyt Säteilyturvakeskus. Tutkimuksen mukaan palovaroittinta normaalisti käytettäessä eivät henkilöt voi saada säteilyannoksia, joista voisi koitua terveydellistä haittaa.

Normaalilla käytöllä tarkoitetaan:

- palovaroittimen kiinnittämistä käyttöpaikkaansa.
- käyttöä tiloissa, joissa oleskellaan.
- huoltotoimia, esimerkiksi pariston vaihtoa ja ohjeen mukaista puhdistusta.
- Palovaroittinta ei saa antaa lasten käsiin.
- Palovaroitin tulee kierrättää, eikä sitä saa poistaa tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Säteilyturvakeskuksen hyväksymisnumero ja maahantuojat: Osoitetiedot löytyvät palovaroittimeen kiinnitetystä lipukkeesta.



Rauchwarnmelder


Art.Nr 36-1980 Model PS-1201

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch und halten für die Zukunft. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler im Text oder Bilder zu korrigieren und die notwendigen technischen Änderungen an diesem Dokument zu machen. Wenn Sie Fragen zu technischen Problemen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

Montageorte des Rauchwarnmelders


- Als Mindestschutz sollten einem Rauchwarnmelder pro Ebene, und in jedem Schlafzimmer Bereich installiert werden. Rauchmelder sollten an der Decke – möglichst in der Mitte des Raumes - auf einen Mindestabstand von 50 cm zu Wänden, montiert werden.
- Empfehlenswert ist die Überwachung aller Räume (ausgeschlossen Küche, Badezimmer und Garage), mit einem Rauchwarnmelder. Für weitere Informationen bitte Sehen Sie der DIN 14676.
- Der Alarmton muss in allen Schlafzimmern laut genug sein, um die Schlafenden im Falle eines Brandes zu wecken.
- Je eher die Warnung erfolgt, desto größer ist die Chance, Menschen und Wertsachen zu retten.

EBENERDIG MIT ZWEI SCHLAFZIMMERN

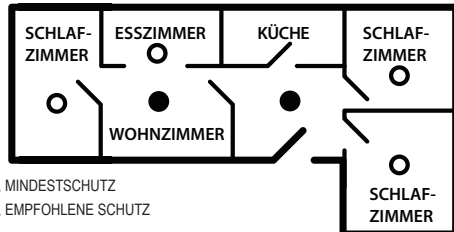

- RAUCHWARNMELDER, MINDESTSCHUTZ
- RAUCHWARNMELDER, EMPFOHLENE SCHUTZ

MEHRGESCHOSSIGE HÄUSER MIT ZWEI SCHLAF-BEREICHEN

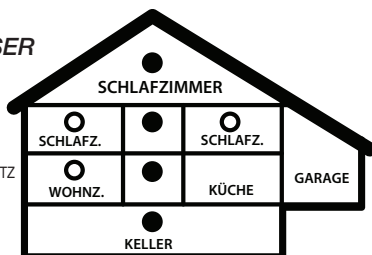


- RAUCHWARNMELDER, MINDESTSCHUTZ
- RAUCHWARNMELDER, EMPFOHLENE SCHUTZ



Für weitere Informationen bitte Sehen Sie der DIN 14676. Oder besuchen Sie: www.xxxx.de

Den Rauchwarnmelder nicht an folgenden Orten anbringen:


- Bei Räumen mit Schräg-, Spitz-, oder Giebeldecken in denen stehende Luft den Rauchaufstieg verhindern kann, muss der Rauchmelder ca. 1 Meter vom höchsten punkt entfernt montiert werden.

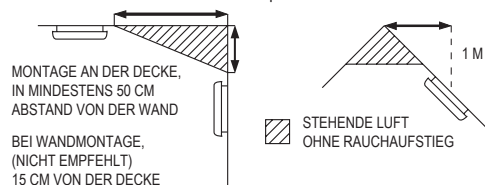

- In Küchen oder in sehr feuchten Bereichen (Badezimmer usw.). Dampf, Feuchtigkeit, und Küchendünste können Fehlalarme auslösen.
- Vor Gebläse schächten von Heizungs- oder Klimaanlage, in der Nähe von Deckenlüftern, Abzugshauben oder anderen Bereichen mit hoher Luftströmung.
- In der Nähe (mindestens 150 cm Abstand einhalten) von Leuchtstoffröhren, Halogen-Trafos, LED-leuchten, usw. oder stromführenden Leitungen oder in Bereichen, in denen ein erhöhtes Niveau an „Elektromog“ herrscht. Elektronische Störungen können Fehlalarme auslösen.
- In Garagen oder in staubigen Bereichen. Verbrennungsprodukte oder Staubpartikel können Fehlalarme auslösen oder dazu führen, dass in tatsächlichen Notfällen kein Alarm ausgelöst wird.
- In Bereichen, in denen die Temperatur unter 5°C fallen oder über 40°C steigen kann; oder in von Insekten befallenen Bereichen.
- Rauchwarnmelder nicht Anstreichen.

Montage


1. Nehmen Sie der Montageplatte von der Rückseite des Melders ab, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Schließen Sie die Batterie an den Batterieclip an.
3. Testen Sie bitte Ihren Melder, indem Sie den Testknopf drücken und einige Sekunden gedrückt halten.
4. Anschließend überprüfen, dass die rote LED Kontrolllampe unten den Testknopf, ein Mal pro Minute blinkt.
5. Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke befestigen. Anschließend den Rauchwarnmelder an der Montageplatte festdrehen.

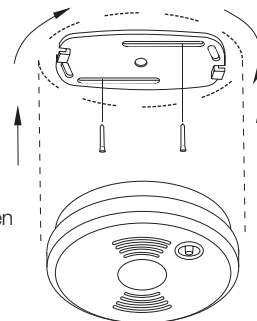

	Volle Batterie	Bei Alarm	Batteriewechsel
Kontroll-lampe LED	Blinkt jede Minute.	Blinkt laufend.	Blinkt jede Minute.
Alarm ton	Kein Signal.	Laut pulsierender Alarmton.	Piepton jede Minute.

Test und Pflege

1. Testen Sie jeden Rauchwarnmelder wöchentlich, oder mindestens monatlich, z.B beim Säubern, indem Sie den Testknopf drücken. Den Rauchwarnmelder immer nach dem Urlaub oder nach längerer Abwesenheit testen. Das Alarmsignal des Rauchwarnmelders ertönt, solange die Testtaste betätigt wird bzw. solange Rauch in ihm vorhanden ist.
2. Darauf achten, dass die Batterie richtig eingesetzt ist. Die Batterie - oder den Rauchwarnmelder austauschen - wenn der Rauchwarnmelder keinen Alarm abgibt.
3. Unter den Testknopf befindet sich eine rote LED Kontrolllampe, die jede Minute blinkt. Hierdurch wird angezeigt, dass der Rauchwarnmelder funktioniert.
4. Ihre Rauchwarnmelder sollte mindestens ein- oder zwei-mal im Jahr gereinigt werden. Beim Säubern kann der Rauchwarnmelder vorsichtig mit dem Staubsauger abgesaugt werden. Der Deckel kann mit einem nebelfeuchten Tuch abgewischt werden
5. Wird Alarm ohne offensichtlichen Grund ausgelöst (Fehlalarm), kann es so sein, dass Sie den Rauchwarnmelder Reinigen muss; oder die Batterie bzw. Rauchwarnmelder austauschen muss.
6. Rauchwarnmelder sollten nach 10 Jahren ausgetauscht werden.

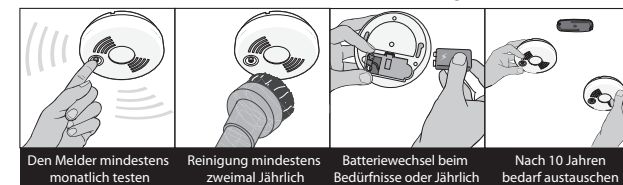

Batteriewechsel

Dieser Rauchwarnmelder ist mit einer Überwachungsfunktion der Batteriespannung ausgestattet. Bei niedriger Batteriespannung ertönt mindestens 30 Tage lang etwa jede Minute ein Piepton. Bitte wechseln Sie die Batterie sofort, wenn dieser Piepton auftritt. Batterie: 9 V standard 6LR61 (e.g. GP Powercell 1604P) oder Alkalien Batterie (z.B. clas ohlson, Duracell, Energizer High Tech, Varta High Energy) oder Lithium (z.B. Varta U9VL or Ultralife U9VL-J-P). Den Rauchwarnmelder nach jedem Batteriewechsel testen.

Garantie

Die Garantie beträgt 5 Jahre ab Kauf des Gerätes. Die Garantie gilt nur für Material- und Herstellungsfehler und ist auf Tausch oder Reparatur fehlerhafter Geräte beschränkt. Diese Garantie gilt nicht für die Batterie. Diese Garantie gilt nur, wenn die Bedienungs- Test- und Pflegeanleitungen befolgt wurden. Soweit eine Haftung nicht Zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, sind weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstehender Personen oder Sachschäden durch keine oder fehlerhafte Funktion ausgeschlossen. Fehlerhafte Rauchwarnmeldern sind mit Batterie und Angaben über Fehlertyp an clas ohlson zurückzugeben.

